


Nr obwodu	T1/3		T4/1	T4/2	T4/3	T4/4	T4/5	T4/6	T4/7	T4/8	T4/8
Moc [kW]			2,0	2,0	2,0						
Prąd [A]											
Kabel/Przewód	YKYżo 5x10		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	
Pomieszczenie			0001 Komunkacja 0002 Sala odpocz. Strych	0003 Pom. intend. Strych	0004 Sala odpocz.	0005 Pom. biur.			Poddasze	0002 Sala odpocz. 0004 Sala odpocz.	
Odbiór	Zasilanie z tablicy T1	Kontrola napięcia	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Gniazda ogólnego przeznaczenia		Gniazda ogólnego przeznaczenia	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne	Rezerwa

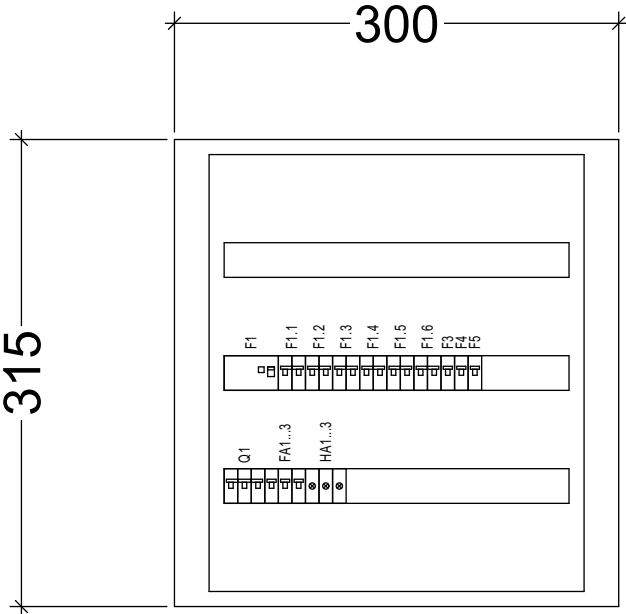

IP30  
3x24 moduły  
gł. 134mm

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA

MODUŁ

inż. arch. Tomasz Jurkowski

47-224 K-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9

tel. kom.: 607 555 193

e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat opracowania:		Projekt wykonawczy			
Adres inwestycji:		ul. Kozielska 3 Kędzierzyn-Koźle 47-224			
Inwestor:		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. KOZIELSKA 3			
Opracował:		inż. Piotr Czarnecki	OPL/0595/POOE/10		24.04.2017r.
Projektował:		inż. Piotr Czarnecki	OPL/0595/POOE/10		24.04.2017r.
Branża: Elektryczna		Skala: -	Tytuł rysunku: SCHEMAT TABLICY T4 PODDASZE		RYS.NR. E-06
					ARK. 1/1