INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ – SCHEMAT

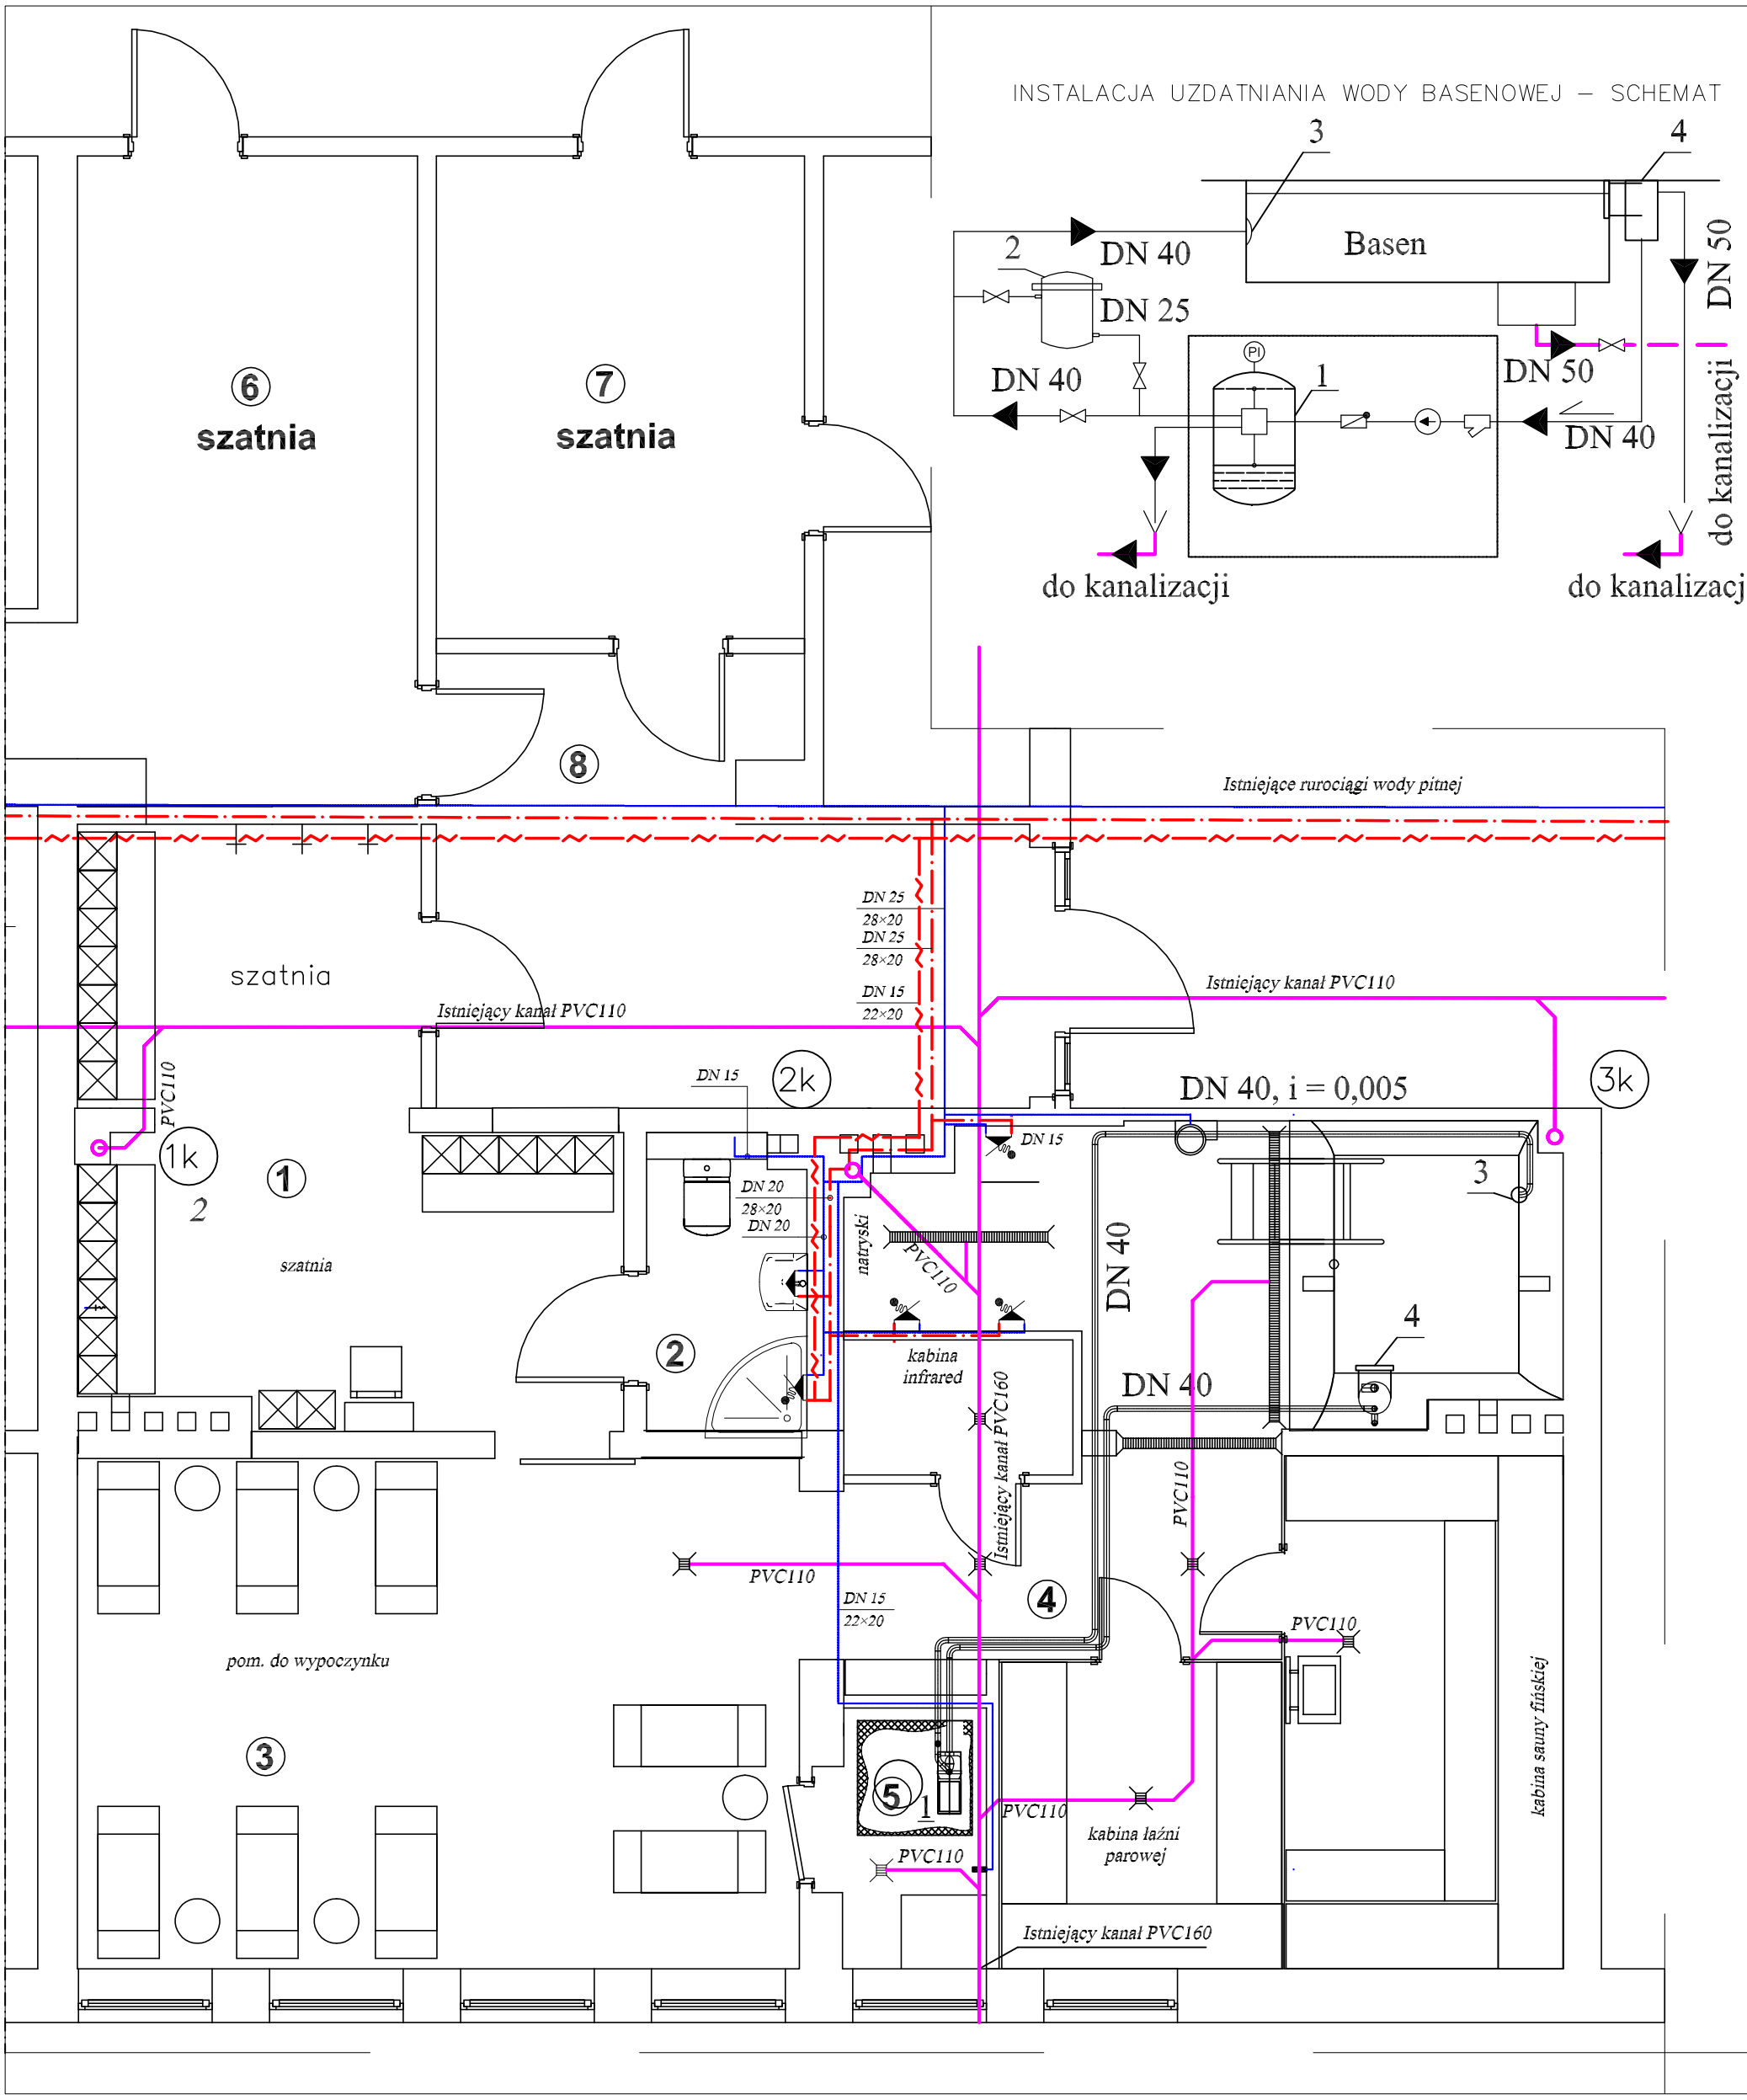

1/ Zestaw filtracyjny AZURO-MINI 300; H=640 mm; Materiał: tworzywo sztuczne wlot i wylot DN 40, PN2,5 wraz ze złożem, króćcami technologicznymi, manometrem, pompą obiegową q=3,5 m3/h, H=10,6 m, N=0.18 kW, zaworem sześciodrogowym ręcznym 11/2" producent - BWT - kpl 1,

2/ DZ Śluza dozująca: masa tabletek: 5 kg BWT - kpl 1,

3/ Dysza BWT - kpl 1

4/ Skimmer z odpływem DN40 i przelewem awaryjnym DN50, wym.150x150x150 mm, materiał stal kwasoodporna BWT - kpl 1,

PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Marek Jankiewicz
47–220 KĘDZIERZYN–KOŹLE UL. HARCERSKA 5/14 TEL.48–347–14

NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK USŁUGOWO – SOCJALNY PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN Kędzierzyn–Koźle, ul. Grunwaldzka 711	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ: INŻ. MAREK JANKIEWICZ UPR. BUD. 80/94/Op	
NAZWA RYSUNKU INSTALACJA WOD–KAN Rzuty	PROJEKTOWAŁ:	
	SPRAWDZIŁ:	

ZLECENIODAWCA:	NR RYS.	DATA	SKALA	NR UMOWY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Kędzierzyn–Koźle Al. Jana Pawła II 29	01	09.06.2016r	% 1:50	

RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Marek Jankiewicz
NIE WOLNO GO REPRODUKOWAĆ I UDOSTĘPNIAĆ STRONIE TRZECIEJ BEZ NASZEJ ZGODY NA PIŚMIE.