


Schemat hydrauliczny

1 obieg ze zmieszaniem, sprzęgło

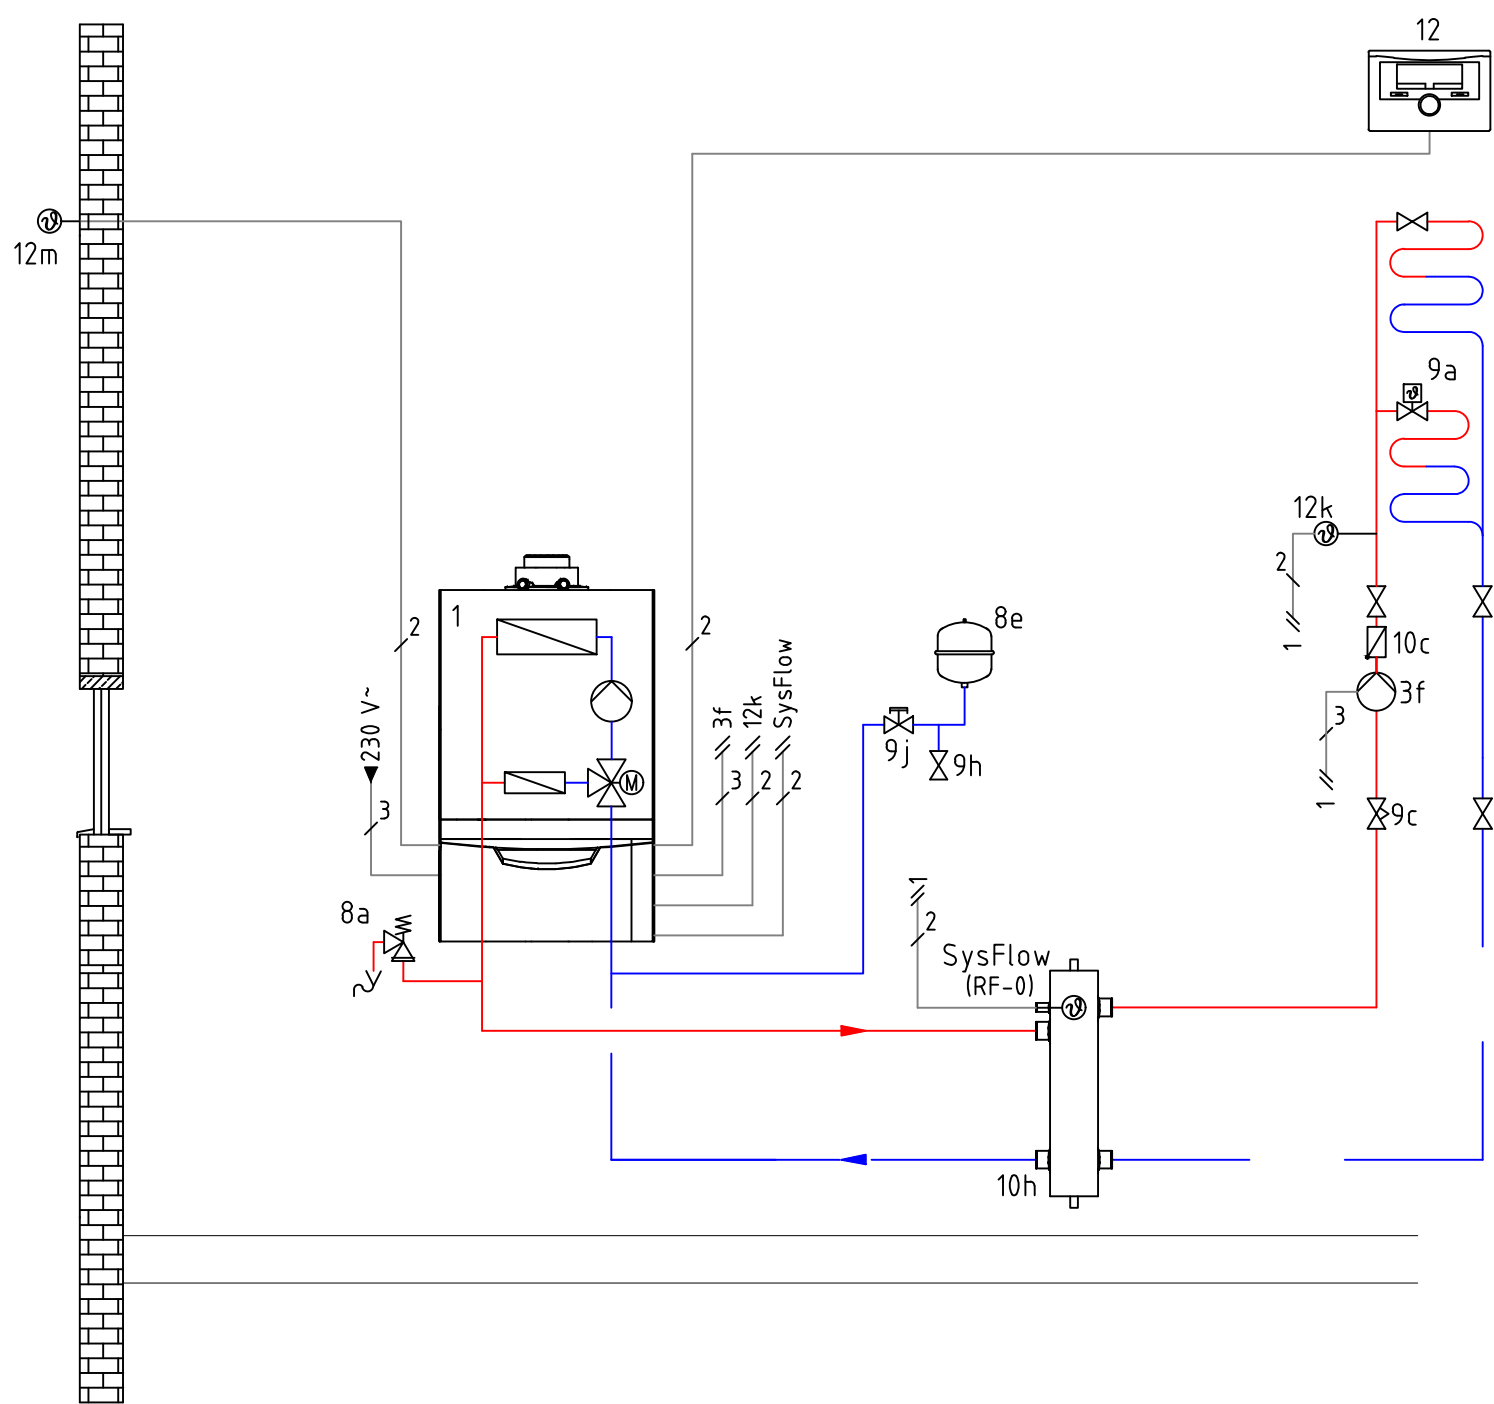

czytnik temp. zamontować
w pokoju nr.1.4

1.Kocioł jednofunkcyjny
VC eco TEC VC
356/5–5 Vaillant o
mocy max 35 KW
3f. Pompa obiegowa Alpha
3 25–80 firmy Grundfos

NAZWA PROJEKTU				
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CO				
NAZWA INWESTORA				
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA				
47-225 K.-Koźle; ul.Zofii Nowowiejskiej 8 dzi.nr.94 ; jednostka ewid. Lenartowice				
FAZA ZADANIA		SKALA	BRANŻA	
Projekt Budowlany		1:50	instalacje	
TYTUŁ RYSUNKU				
SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI				
NR RYSUNKU	i 7	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Majewski	Architektura		20.03.2020 r.
PROJEKTANT	Jan Dubianik	Instalacje	218/93/Op	20.03.2020 r.