


Schemat hydrauliczny 1 obieg ze zmieszaniem, sprzęgło

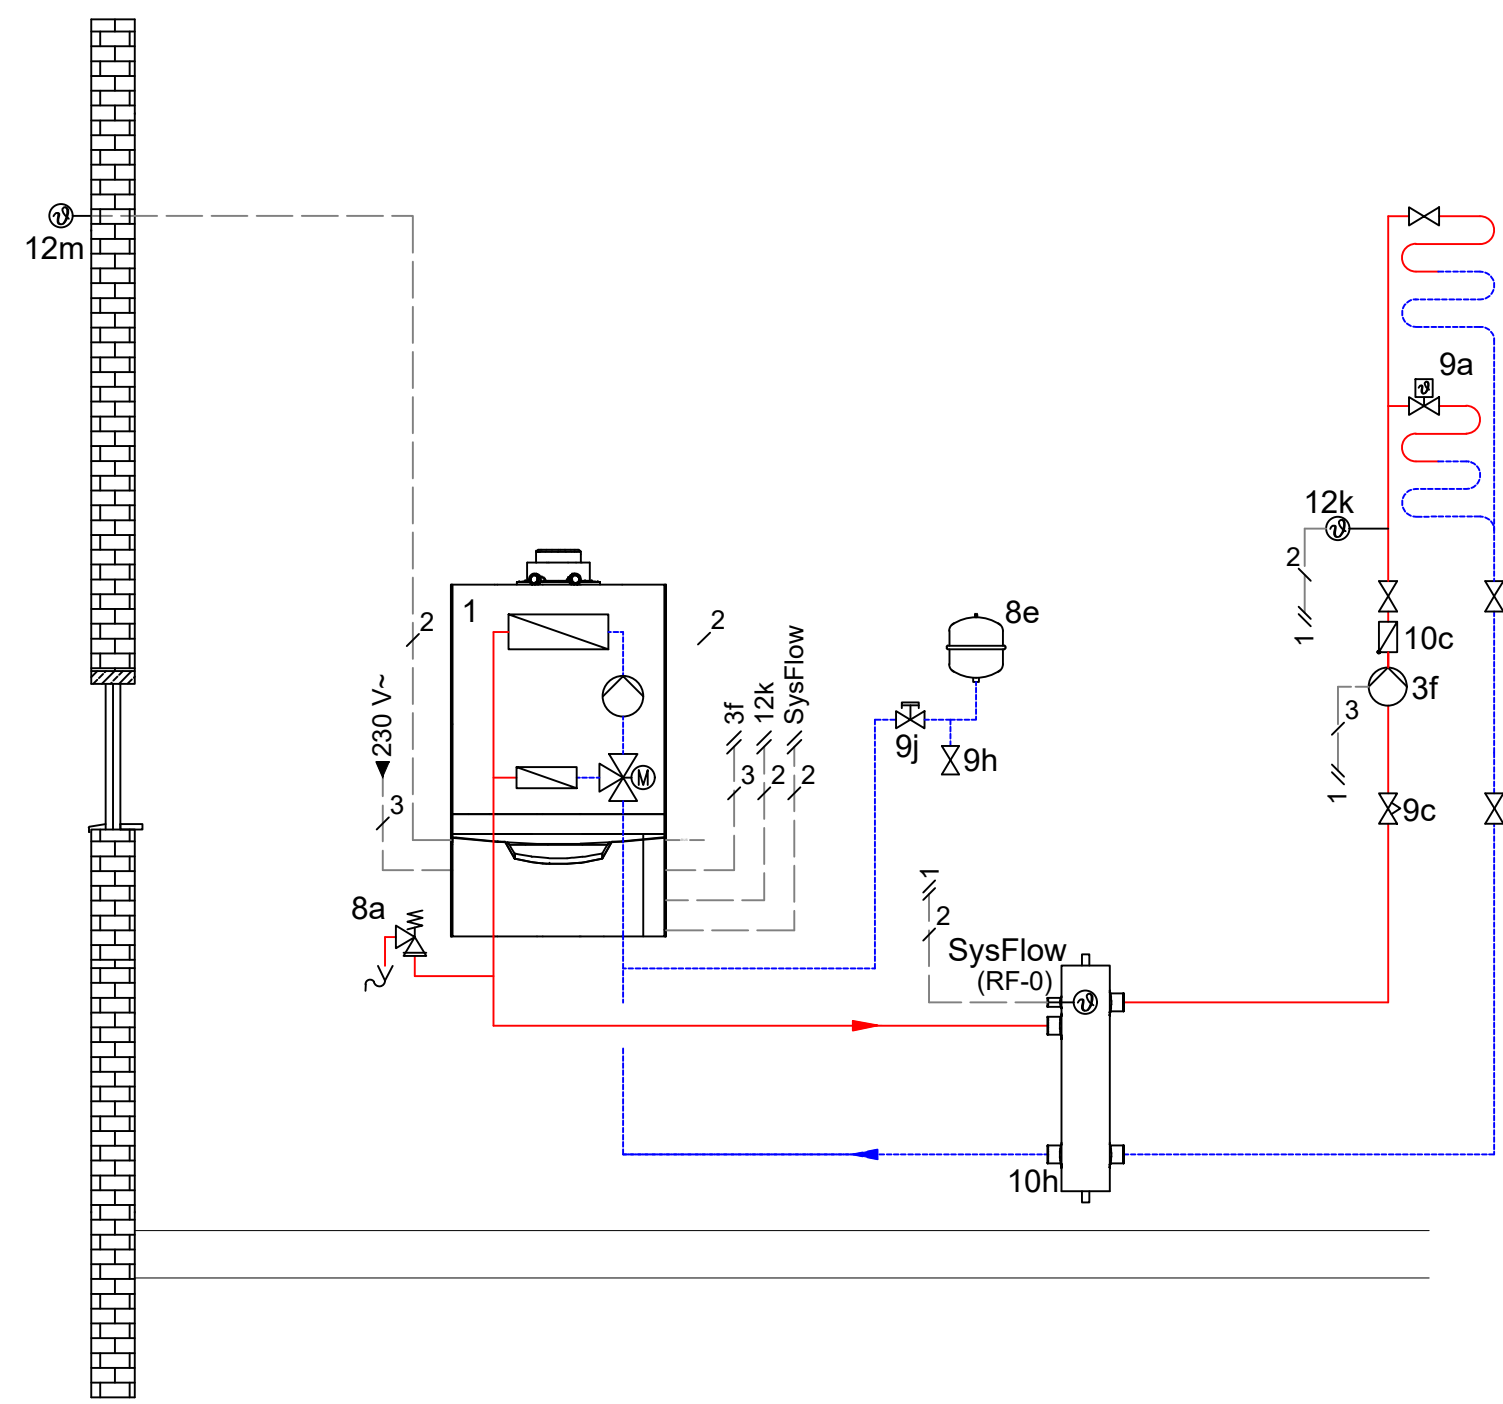

1.Kocioł jednofunkcyjny VU
486/5-5 Vaillant o mocy
max 8.1-48 kW

3f. Pompa obiegowa Magna UPE
32-80 firmy Grundfos

10h. Sprzęgło hydrauliczne WH95

NAZWA PROJEKTU				
PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI C.O.				
NAZWA INWESTORA				
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA				
47-200 K.-Koźle; ul.Sławięcicka 9 dzi.nr.979/25 ; jednostka ewid.K- Koźle				
FAZA ZADANIA		SKALA		BRANŻA
Projekt Budowlany				instalacje
TYTUŁ RYSUNKU				
SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI				
NR RYSUNKU		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
A7				
OPRACOWAŁ		Architektura		15.05.2020 r.
mgr inż. arch. Marek Majewski				
PROJEKTANT		Instalacje	218/93/Op	15.05.2020 r.
Jan Dubianik				