


## PIETRO

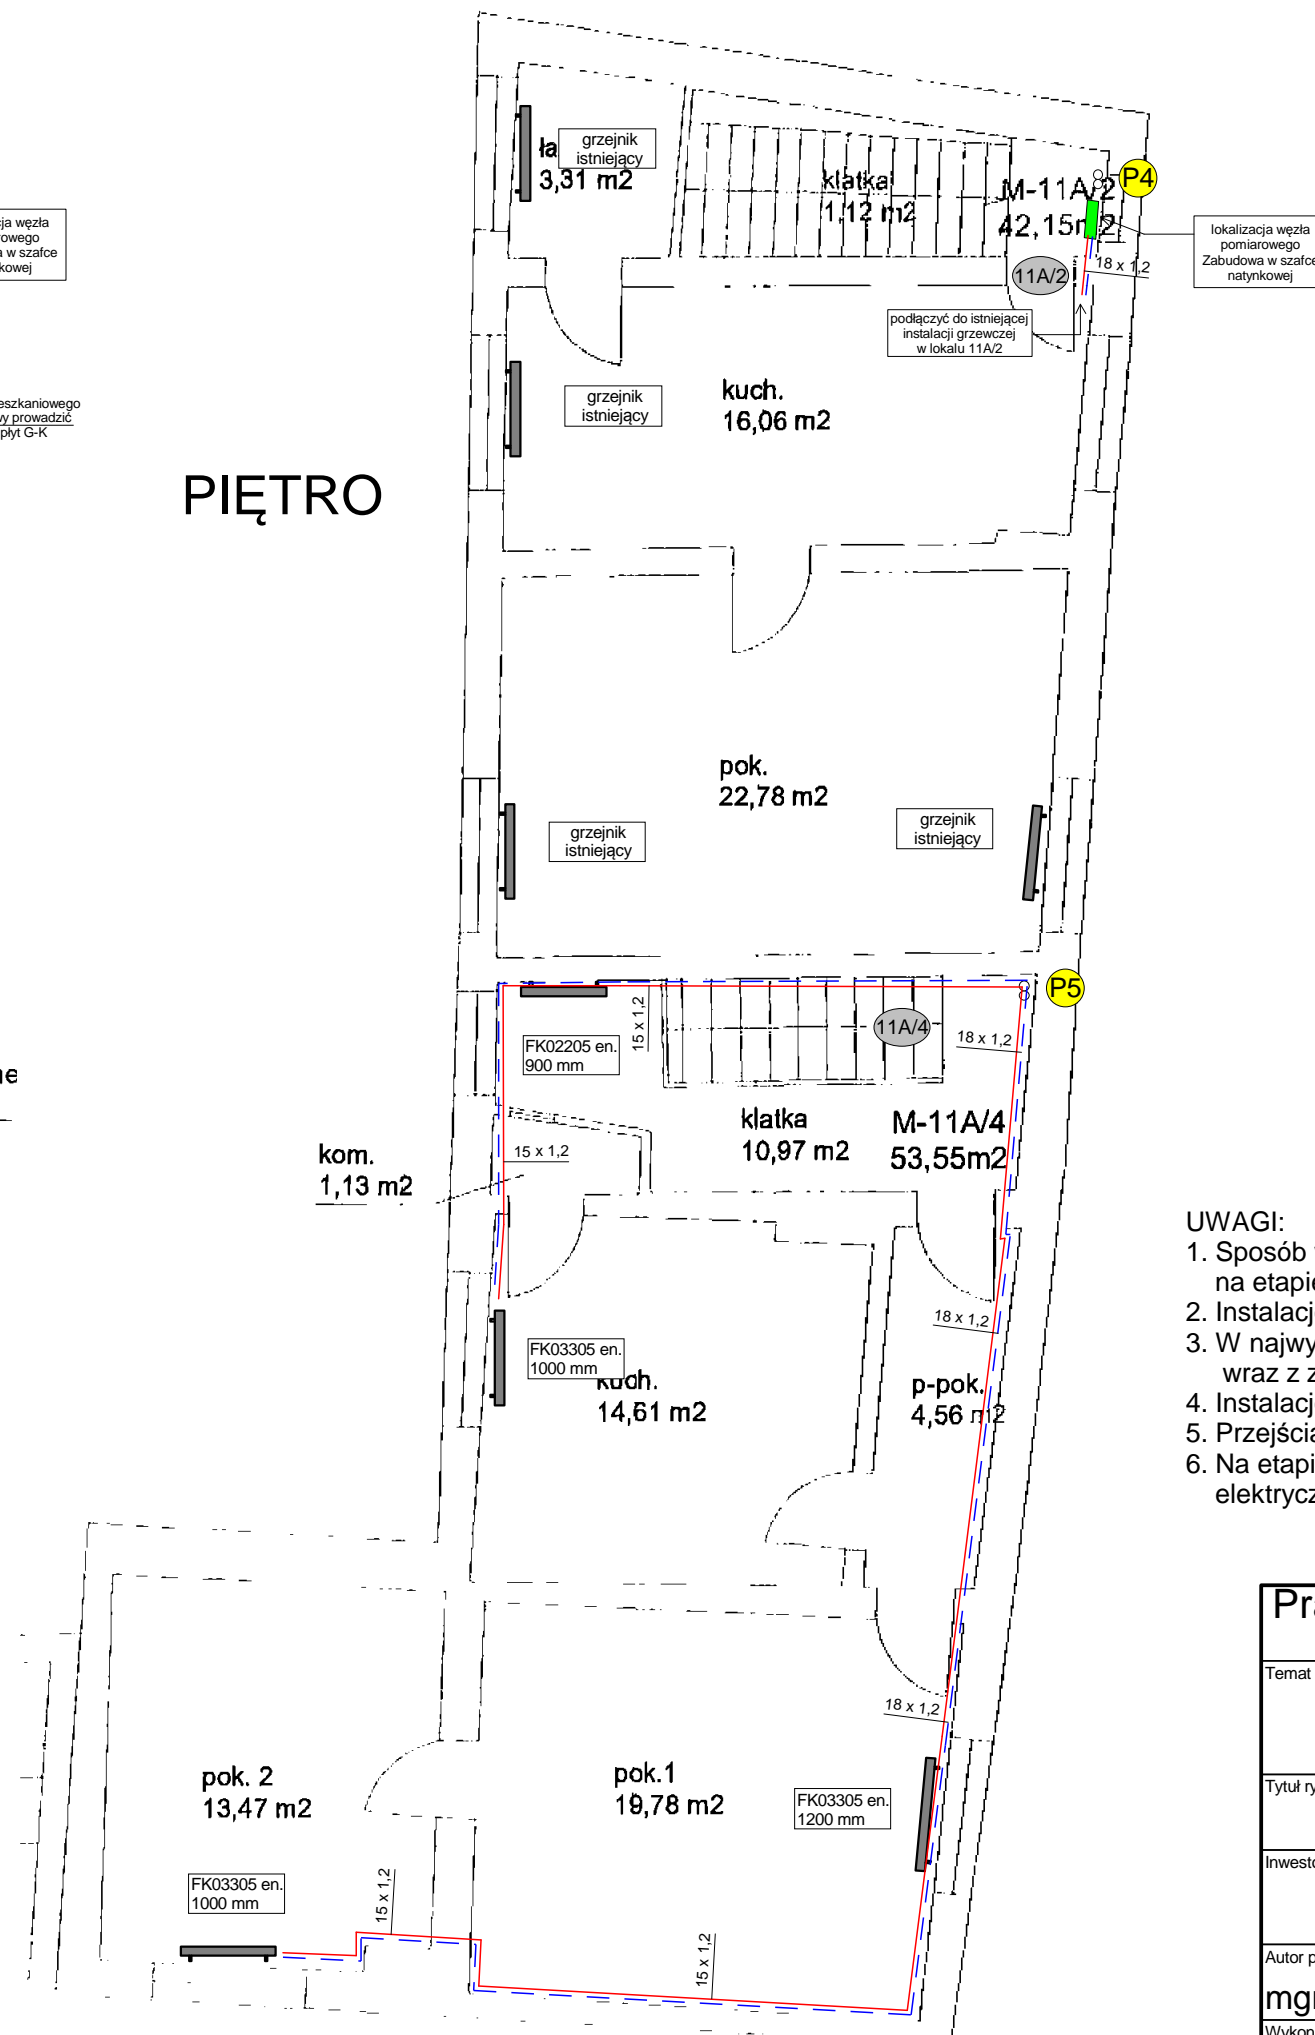

UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizję z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

<h1>Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"</h1> <p>ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03</p>		
Temat	<p>Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11, 11A w Kędzierzynie-Koźlu</p>	<p>Faza</p> <p>534/I/20</p>
Tytuł rys.	<p>Rzut oficyny klatka 11A - instalacja c.o.</p>	<p>Data</p> <p>09.2020</p>
Inwestor	<p>Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle</p>	<p>Skala</p> <p>1:100</p>
Autor projektu	<p>mgr inż. Magdalena Żydzik</p>	<p>Nr rys.</p> <p>05</p>
Wykonał	<p>mgr inż. Marek Burzyński</p>	