


Schema hydrauliczny

1 obieg ze zmieszaniem, sprzęgło

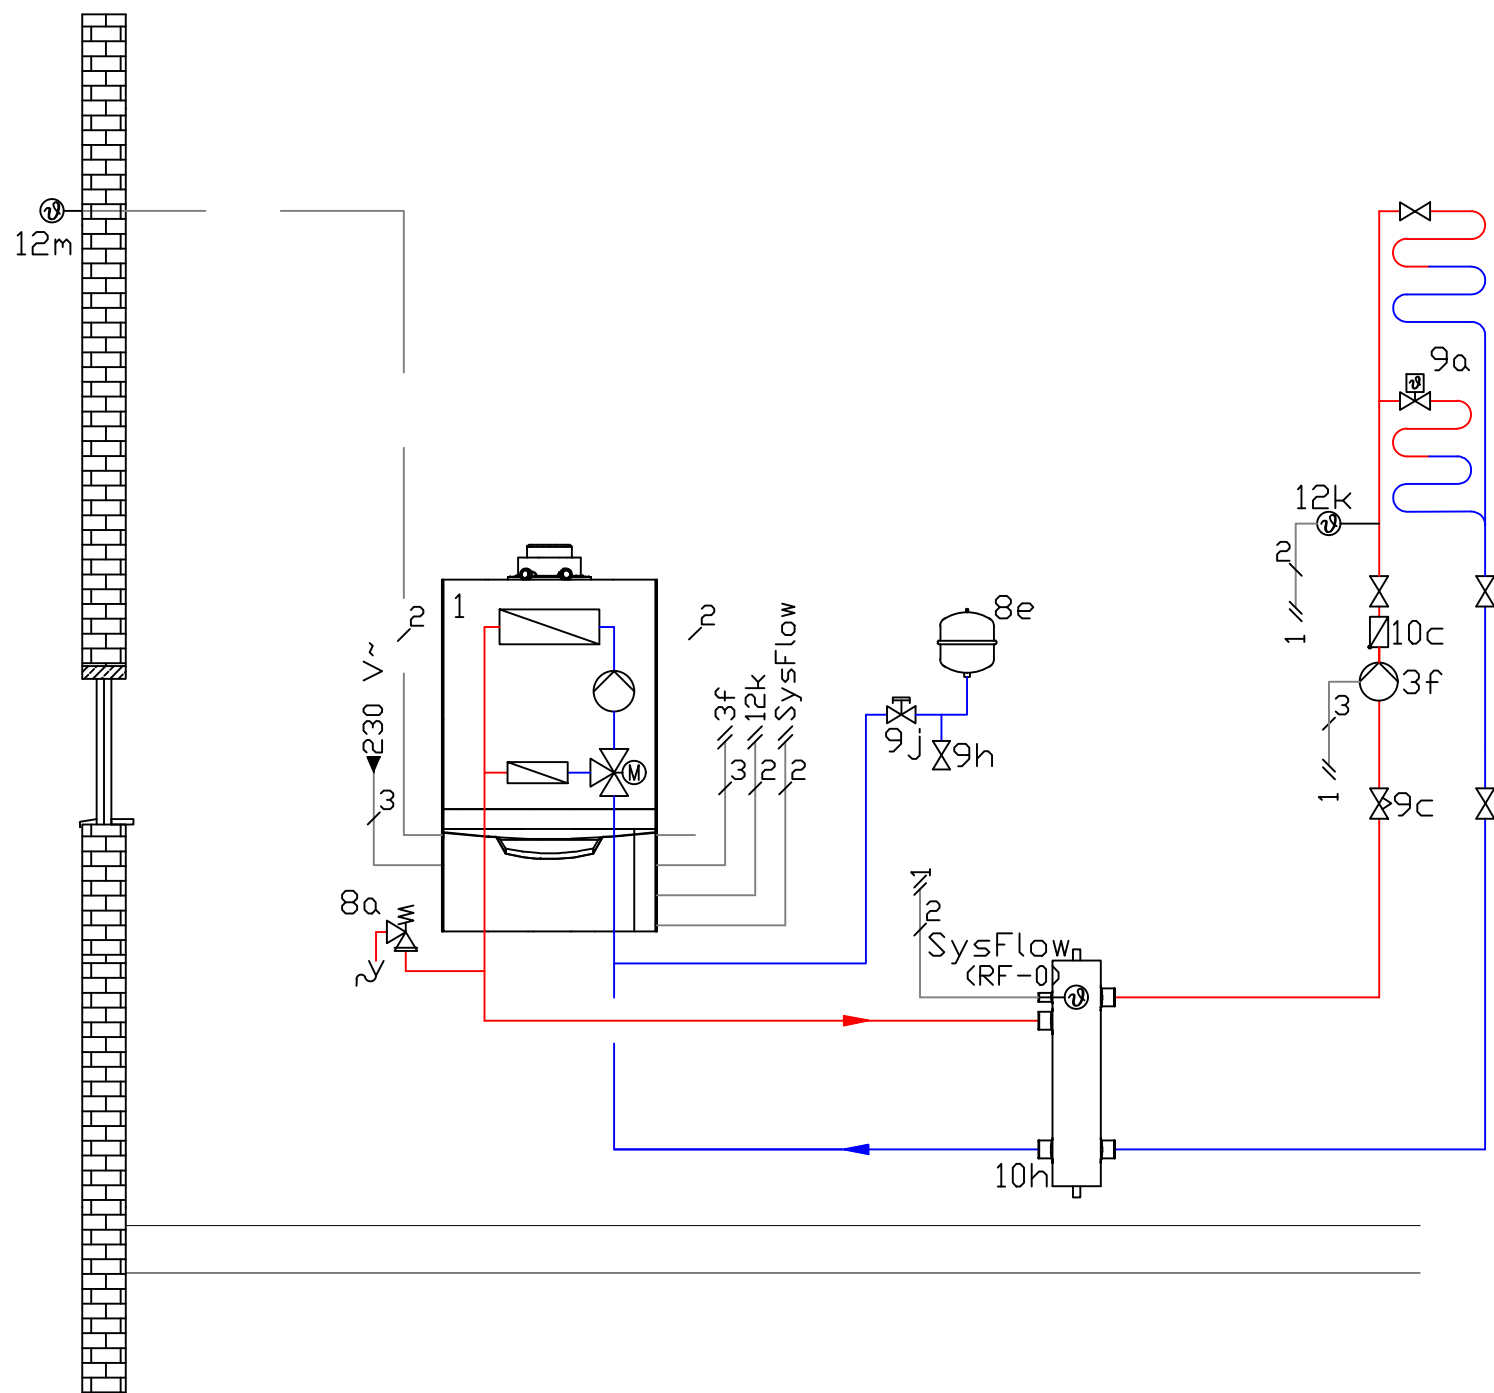

- 1.Kocioł jednofunkcyjny
VU 486/5–5 Vaillant o
mocy max 8.1–48 KW
- 3f. Pompa obiegowa Magna
UPE 32–80 firmy
Grundfos
- 10h. Sprzęgło hydrauliczne
WH95

NAZWA PROJEKTU				
PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI C.O.				
NAZWA INWESTORA				
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA				
47-200 K.-Koźle; ul.Żeglarska 13 ; jednostka ewid. Kędzierzyn-Koźle				
FAZA ZADANIA		SKALA		BRANŻA
Projekt Budowlany				instalacje
TYTUŁ RYSUNKU				
SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI				
NR RYSUNKU		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
A7				
OPRACOWAŁ		Architektura		15.05.2020 r.
mgr inż. arch. Marek Majewski				
PROJEKTANT		Instalacje	218/93/Op	15.05.2020 r.
Jan Dubianik				