


Schemat hydrauliczny 1 obieg ze zmieszaniem, sprzęgło

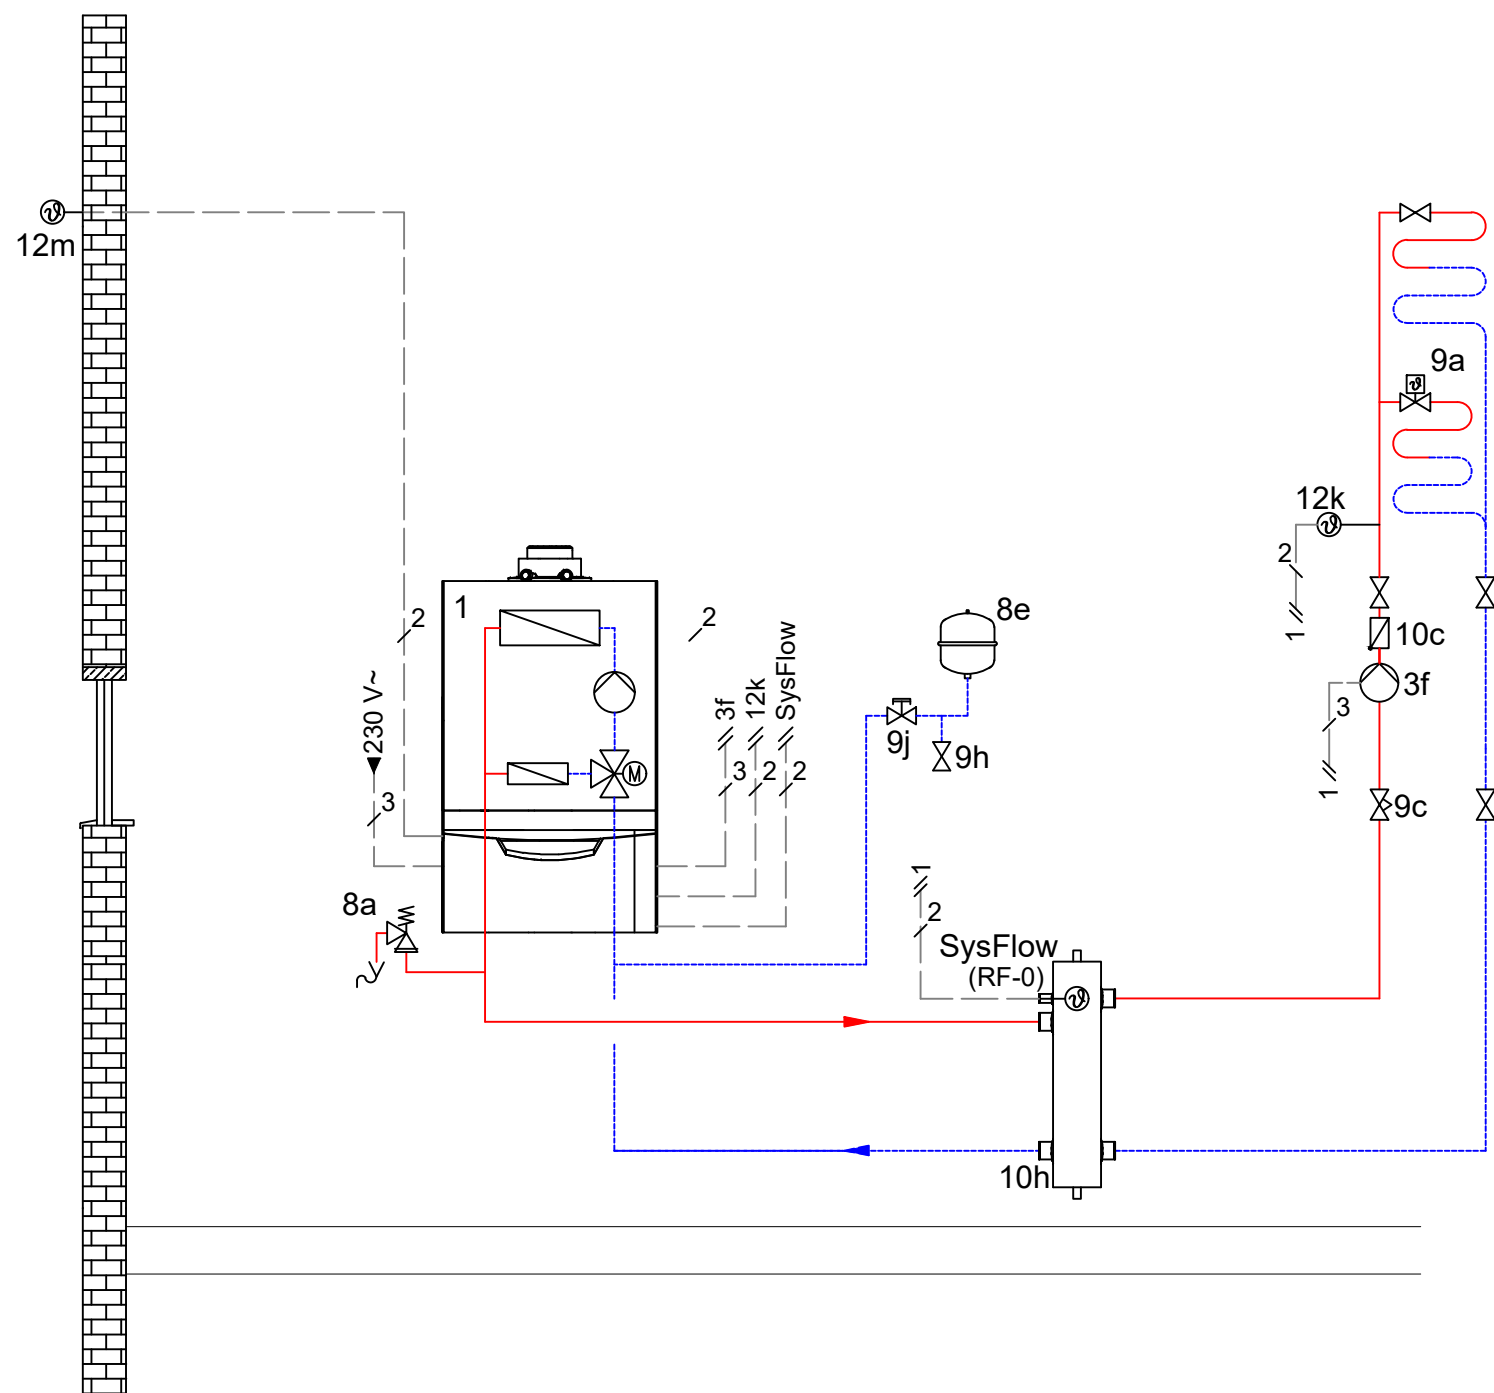

1.Kocioł jednofunkcyjny VC
eco TEC VC 356/5-5
Vaillant o mocy max 35 KW
3f. Pompa obiegowa Alpha 3
25-80 firmy Grundfos

NAZWA PROJEKTU				
PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI C.O.				
NAZWA INWESTORA				
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA				
47-200 K.-Koźle; ul.Klonowa 5 dzi.nr.2303/1 ; jednostka ewid.K- Koźle				
FAZA ZADANIA		SKALA	BRANŻA	
Projekt Budowlany		1:50	instalacje	
TYTUŁ RYSUNKU				
SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI				
NR RYSUNKU		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
A 6				
OPRACOWAŁ		Architektura		
mgr inż. arch. Marek Majewski				15.05.2020 r.
PROJEKTANT		Instalacje		
Jan Dubianik			218/93/Op	15.05.2020 r.