


UWAGA:
Brak oględzin w lokalu mieszkaniowym. Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować lokalizację oraz wielkość dobranych grzejników.



UWAGI:

1. Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne z nastawą wstępną,
2. Na powrocie zastosować zawory odcinające powrotne,
3. Instalację w obrębie lokali mieszkaniowych wykonać jako miedzianą,
4. Instalację wewnętrzną rozprzewadzić natynkowo,
5. W najwyższych punktach instalacji zabudować odpowietzniki automatyczne,
6. Podejścia pod grzejniki wykonać rurą $\varnothing 15 \times 1,0$,
7. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,

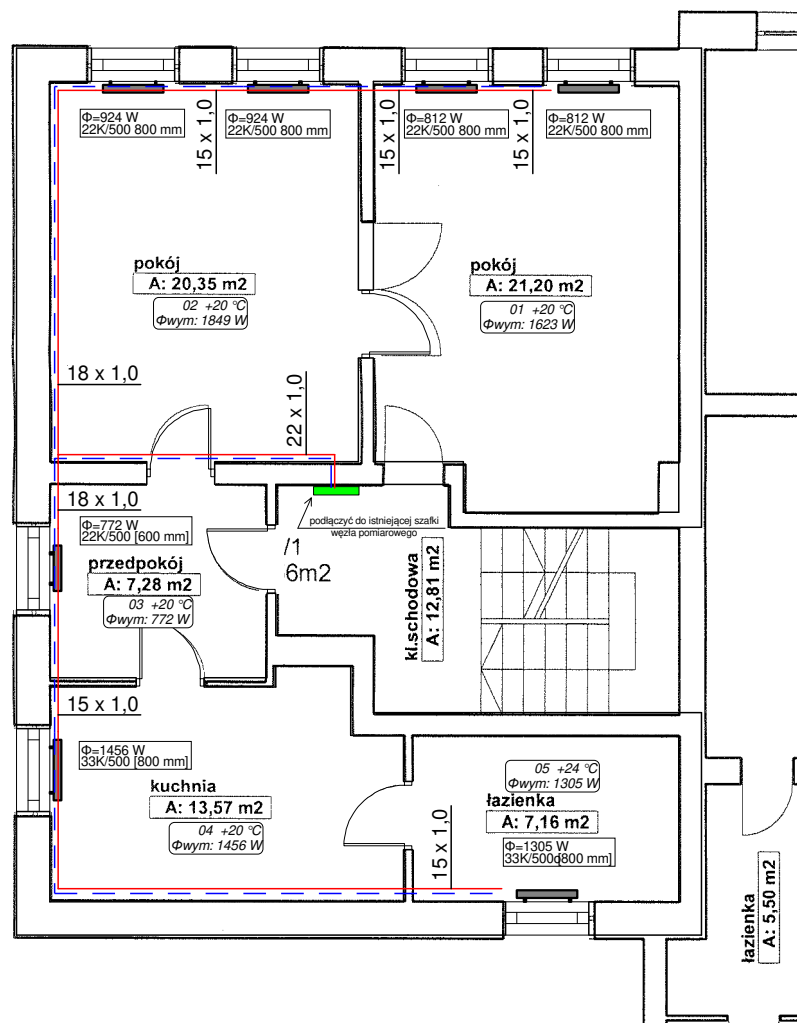

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"			
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03			
Temat	Projekt wew. instalacji grzewczej w lokalach mieszkaniowych przy ul. Głowackiego		Faza
			553/I/21
Tytuł rys.	Rzut instalacji c.o. w lokalu nr 12/1		Data
			01.2021
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala
			1:100
Autor projektu mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej		Podpis	Nr rys. 05
Wykonał		Podpis	
mgr inż. Marek Burzyński			