

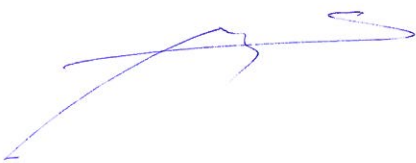
Kędzierzyn-Koźle, 2016-02-02

IRE.7012.06.2016.KS

WARUNKI TECHNICZNE
PT rozbudowy Cmentarza Komunalnego - os. Kuźniczka

1. Oświetlenie parkingu usytuowanego w sąsiedztwie wejścia na teren planowanej części cmentarza winno być zasilane z obwodu oświetleniowego ul. Gajowej. Obwód ten należy do szafki SOU-5317. Rozbudowa oświetlenia obwodu o kolejne latarnie wymagać będzie sprawdzenia jej obciążeń.
2. Projektant winien uwzględnić zmiany w wyposażeniu ww. szafki jakie wynikają z projektu ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Spokojnej.
3. Część parkingu przylegająca do ul. Gajowej może być oświetlana pobliskimi latarniami, po wymianie wysięgników na podwójne.
4. Pozostała cz. parkingu winna mieć latarnie dopasowane wzornictwem do już istniejących, zabudowanych na słupach SSO76/90/3p.
5. Projektowana nowa instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej (oprawy LED).
6. Proponowane rozwiązania techniczne (w tym wzornictwo latarń), na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, przed przekazaniem Zamawiającemu, należy uzgodnić z Energetykiem Miejskim.

Przygotował:

Krzysztof Szczukocki

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
Bieńkowska
Kamila Bieńkowska