

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2024-03-14

OSR-IUC.7012. 5.2024.DK

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejscu**

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Budżet Obywatelski – wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia, Tuwima na terenie osiedla Blachownia.

1. Projektowane oświetlenie będzie można zasilić z latarni nr 5354/01/09, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji (lokalizacja na mapie).
2. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-30 cm.
3. Parametry minimalne opraw oświetleniowych:
 - stopień szczelności IP65,
 - temperatura barwy światła 5000K,
 - stopień odporności na uderzenia IK09 (korpus i klosz),
 - utrzymanie strumienia światła L80B10 przy min. 100 000h,
 - efektywność świetlna nie mniejsza niż 130 lm/W dla całej oprawy,
 - zasilacz z interfejsem DALI,
 - współczynnik mocy PF/cos $\geq 0,9$ dla mocy znamionowej.
4. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi koloru białego na niebieskim tle, wysokość cyfr 7 cm, numeracja: Latarnia 1 – 01/9.1, Latarnia 2 – 01/9.2.

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz


Sprawę prowadzi:

Daniel Kiełkiewicz, tel. 77 40 34 481

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma OSR-IUC.7012. 5.2024.DK

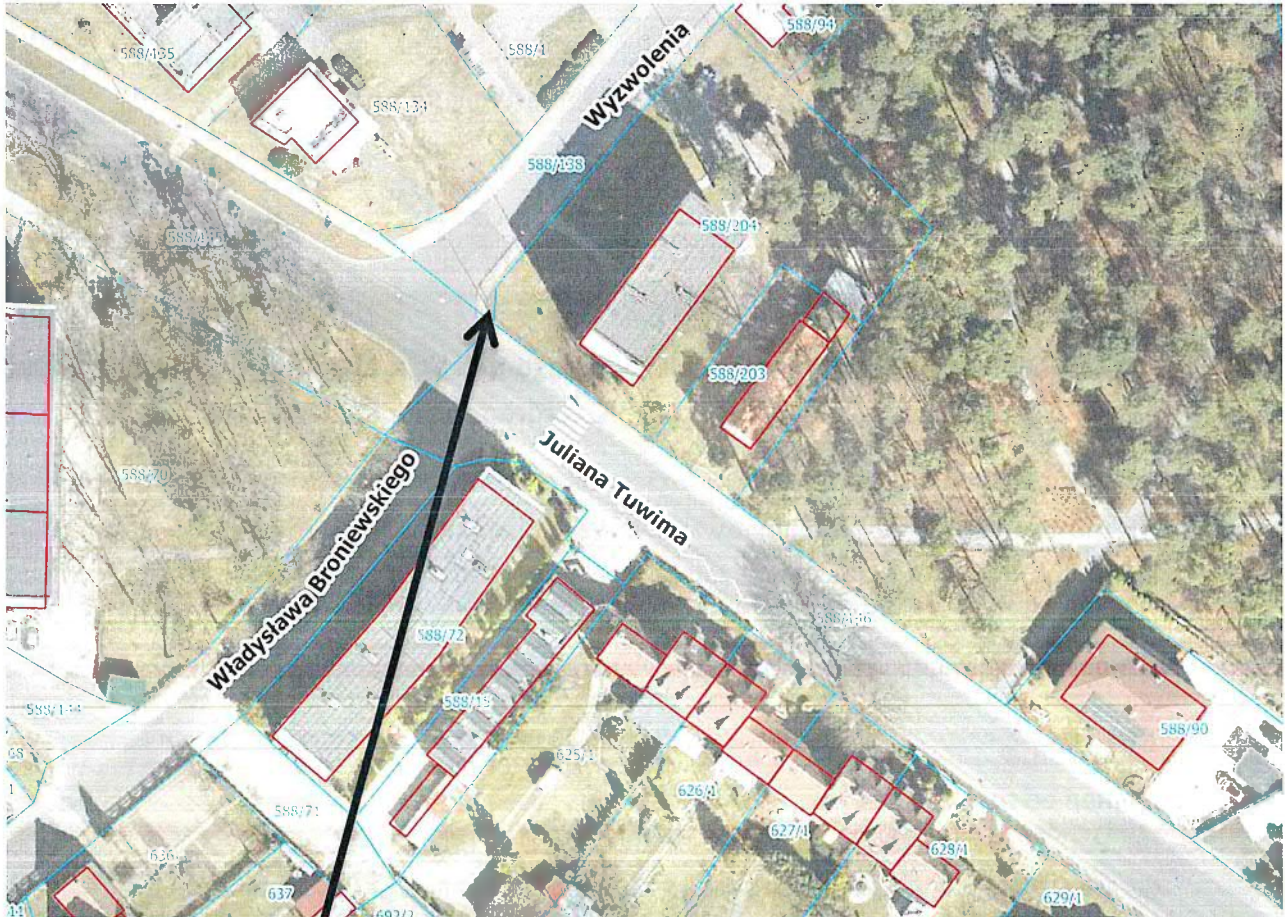

Latarnia nr 5354/01/09

ENERGETYKA
MIEJSKI
Daniel Kielkiewicz